


VEDLEGG nr. 8

Tønsberg kommune – Skjema for lednings/pumpekarakteristikk

KW

Effektforbruk

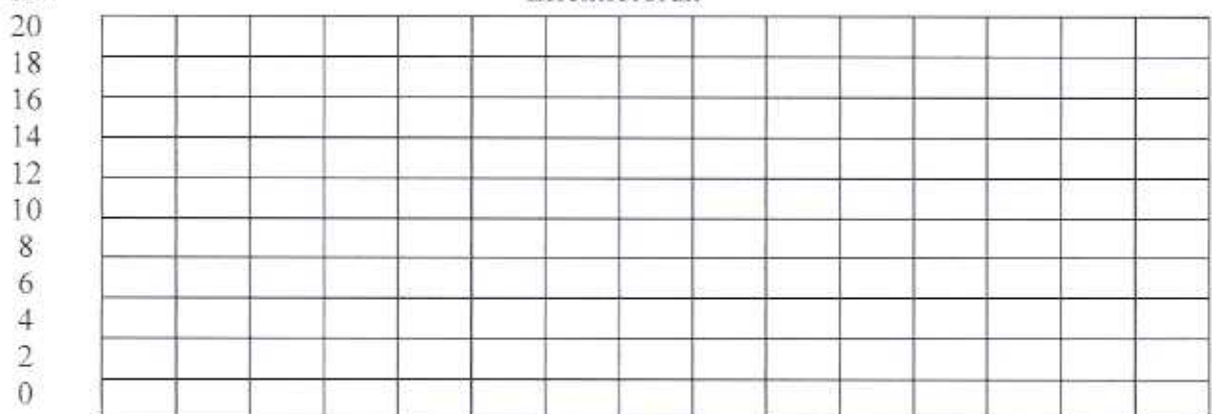


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Løfte-
høyde

l/s

Ledningskarakteristikk/Pumpekarakteristikk

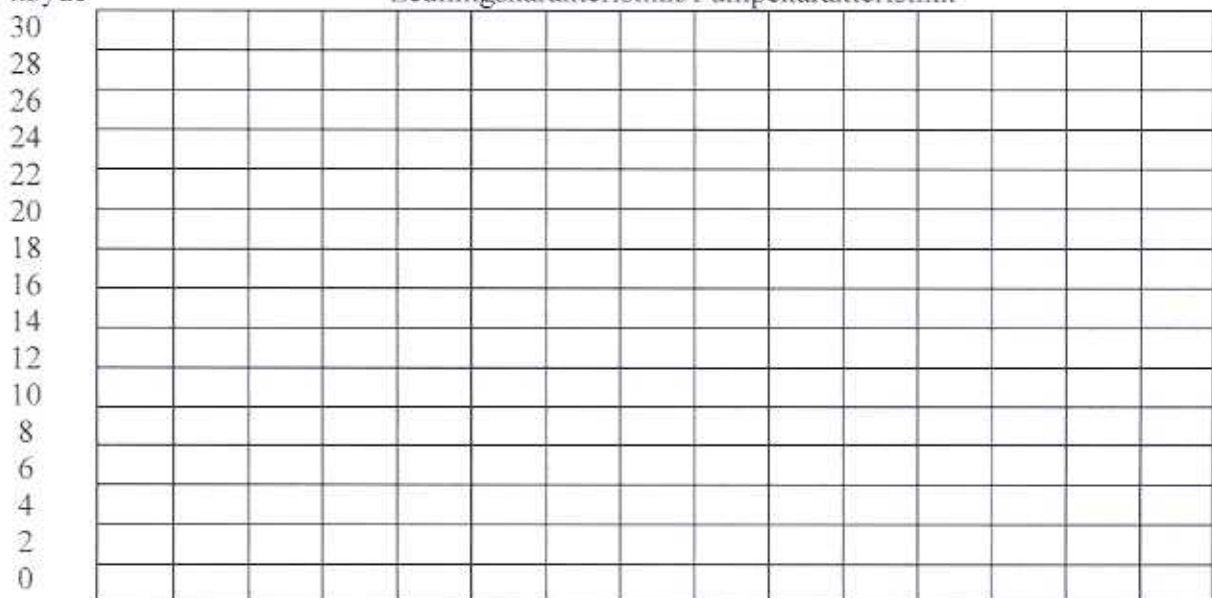


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

l/s

%

Virkningsgrad

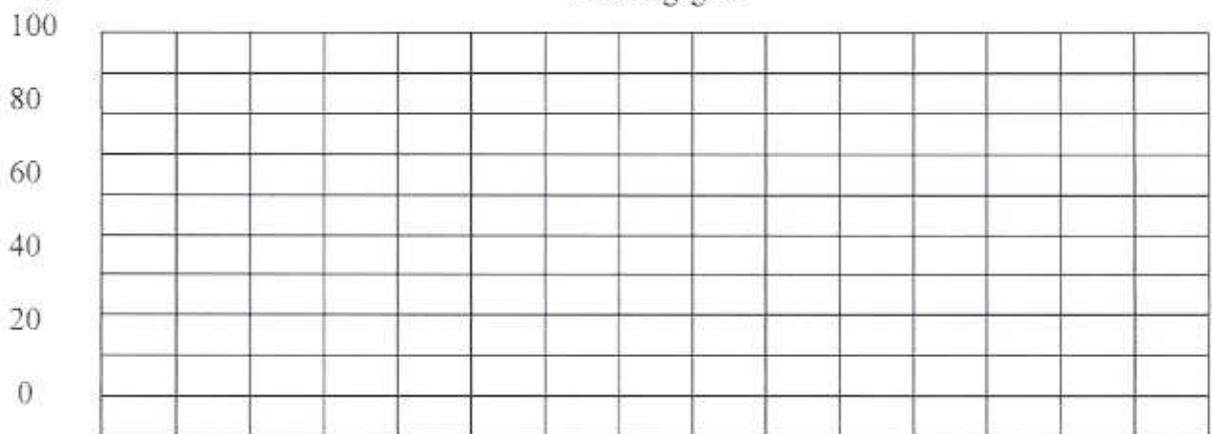

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

l/s

Tørroppstilte pumper

Tilgjengelig løftehøyde
9,8 m – NPSH-verdi

NPSH

