
PLAN
Alternativ A


Til AF eller drenering i grunnen.

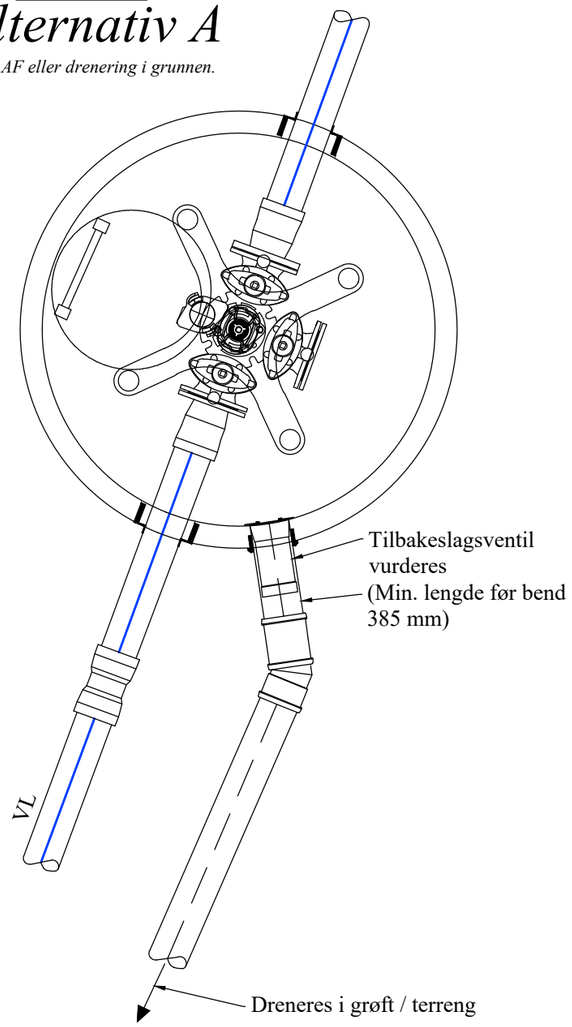

NB! (*Alternativ A*)
Når drenering ikke kan tilkobles et overvannsanlegg, skal kummen dreneres i grøft eller til åpent terreng. Da må tilbakeslagsventil på drensledningen vurderes.

Ved utløp til terreng må råttesperre monteres.


PLAN
Alternativ B

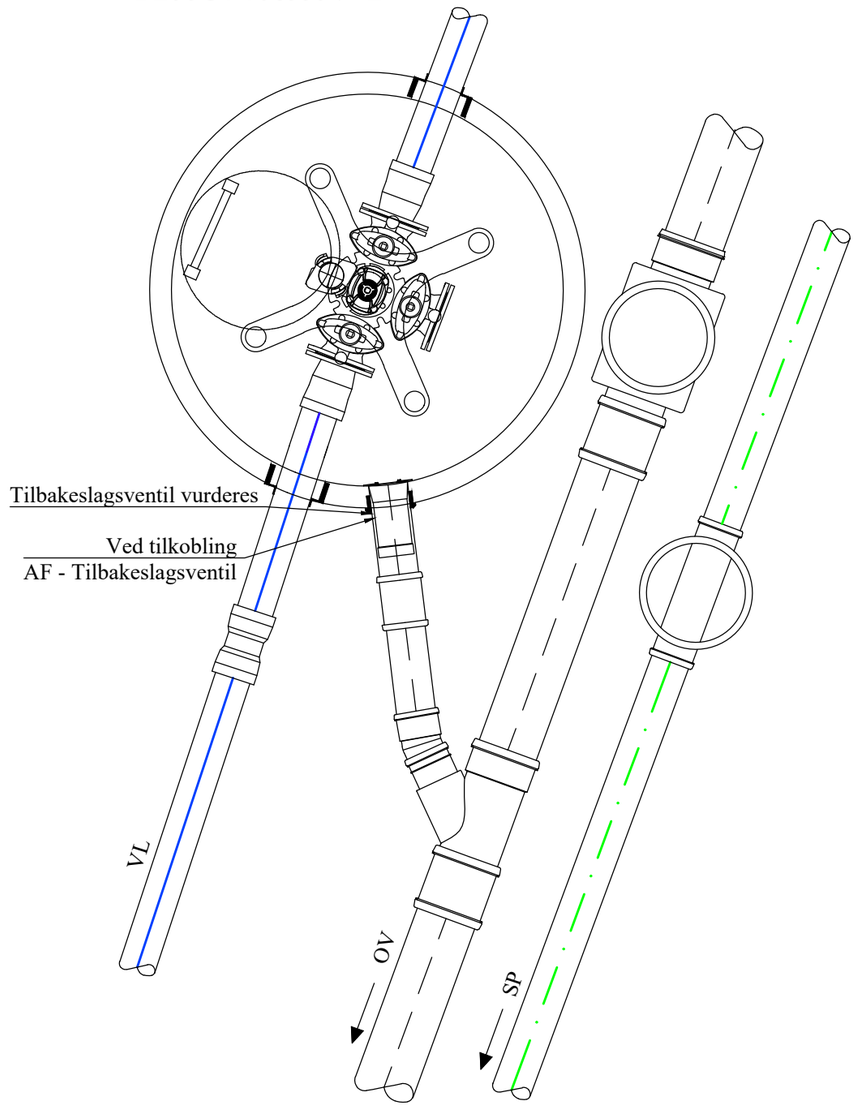

NB! (*Alternativ B*)
- For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal dreneringsledningen dimensjoneres.
- Nivå på topp OV må ikke være høyere enn nivå på innvendig bunn VK.

  Ved tilkobling til AF alltid tilbakeslagsventil

SNITT

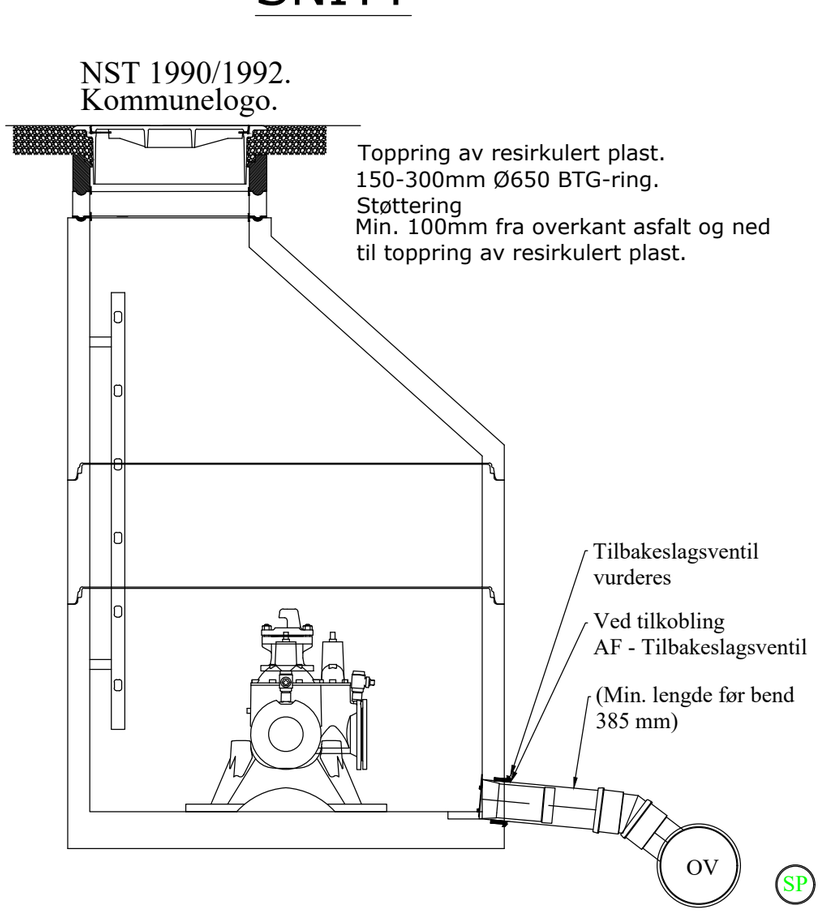

Ø VL	***Ø dren***
≤160	160
≤250	160
>250	200

TØNSBERG KOMMUNE

Tegn.dato:	16.02.2022
Rev .dato:	19.02.2024 RIAK
Sign.:	VA-CONSULT AS
Målestokk.:	1:25 (A3)

PRINSIPPSKISSE
DRENERING AV VANNKUM

Tegn.nr
503