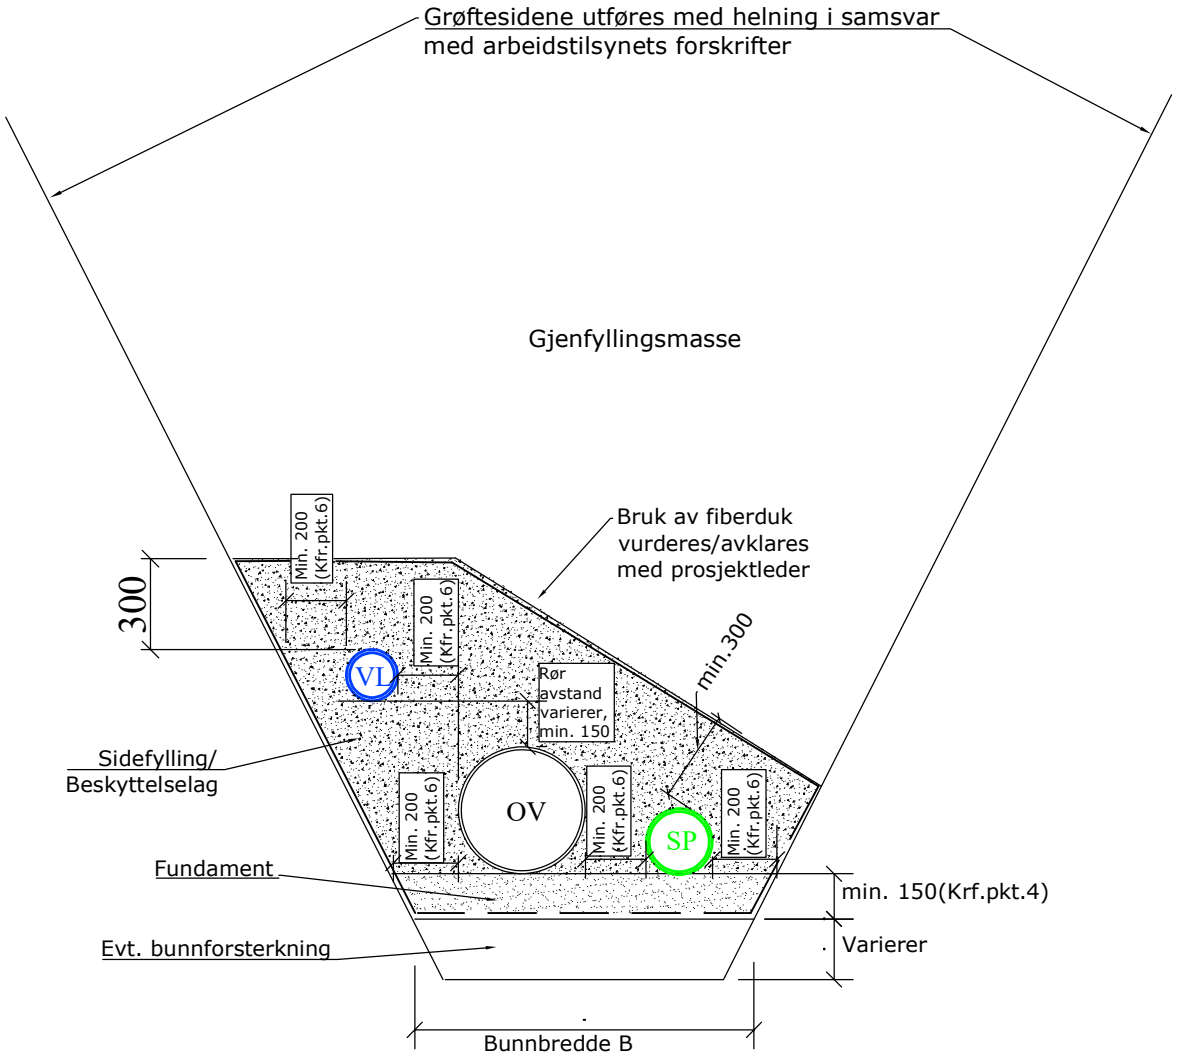


HOVEDPUNKTER ANMERKNING

1.Generelt: Profilet gjelder for grøfter med vann, spillvannsledning og overvannsledning ≤ 700 mm

2. Avstand rør-kum: Mot kummer må grøfteprofilet utvides ved at vann- og avløpsledningene avvinkles innenfor maksimaltall angitt i beskrivelsen. Minste avstand mellom rør og betongkum er 200 mm.

3. Avstand kryssende rør: Minste avstand mellom kommunale og private ledninger ved kryssing er 100mm.

4. Fundament:

NOMINELL RØRDIAMETER	FUNDAMENTTYKKELSE V/ NORMALE GRUNNFORHOLD	FUNDAMENTTYKKELSE V/ HARDE GRUNNFORHOLD EKS. BERG/BETONG
DN < 400	150	150
400 ≤ DN <1200	200	300

5.Fiberduk: Ved bruk av fiberduk som filter, skal denne legges med bruksklasse 3. Fiberduken skal i så fall følge omkretsen til sidefylling/beskyttelseslag mot grøftesidene, med min. 0,5m overlapping i senter grøft.

6. Minste avstand:

NOMINELL RØRDIAMETER	MINSTE HORISONTALE AVSTAND	
	TIL GRØFTESIDE	MELLOM RØR
DN ≤ 225	200	200
225 < DN ≤ 350	250	200
350 < DN ≤ 700	350	250

TØNSBERG KOMMUNE

STANDARD GRØFTETVERRSNITT

Tegn.dato: 16.02.2022
Rev .dato: 19.02.2024 RIAK
Sign.: VA-CONSULT AS
Målestokk.: 1:25 (A4)
Tegn.nr 401